


Solrød Byvej

Solrød Byvej



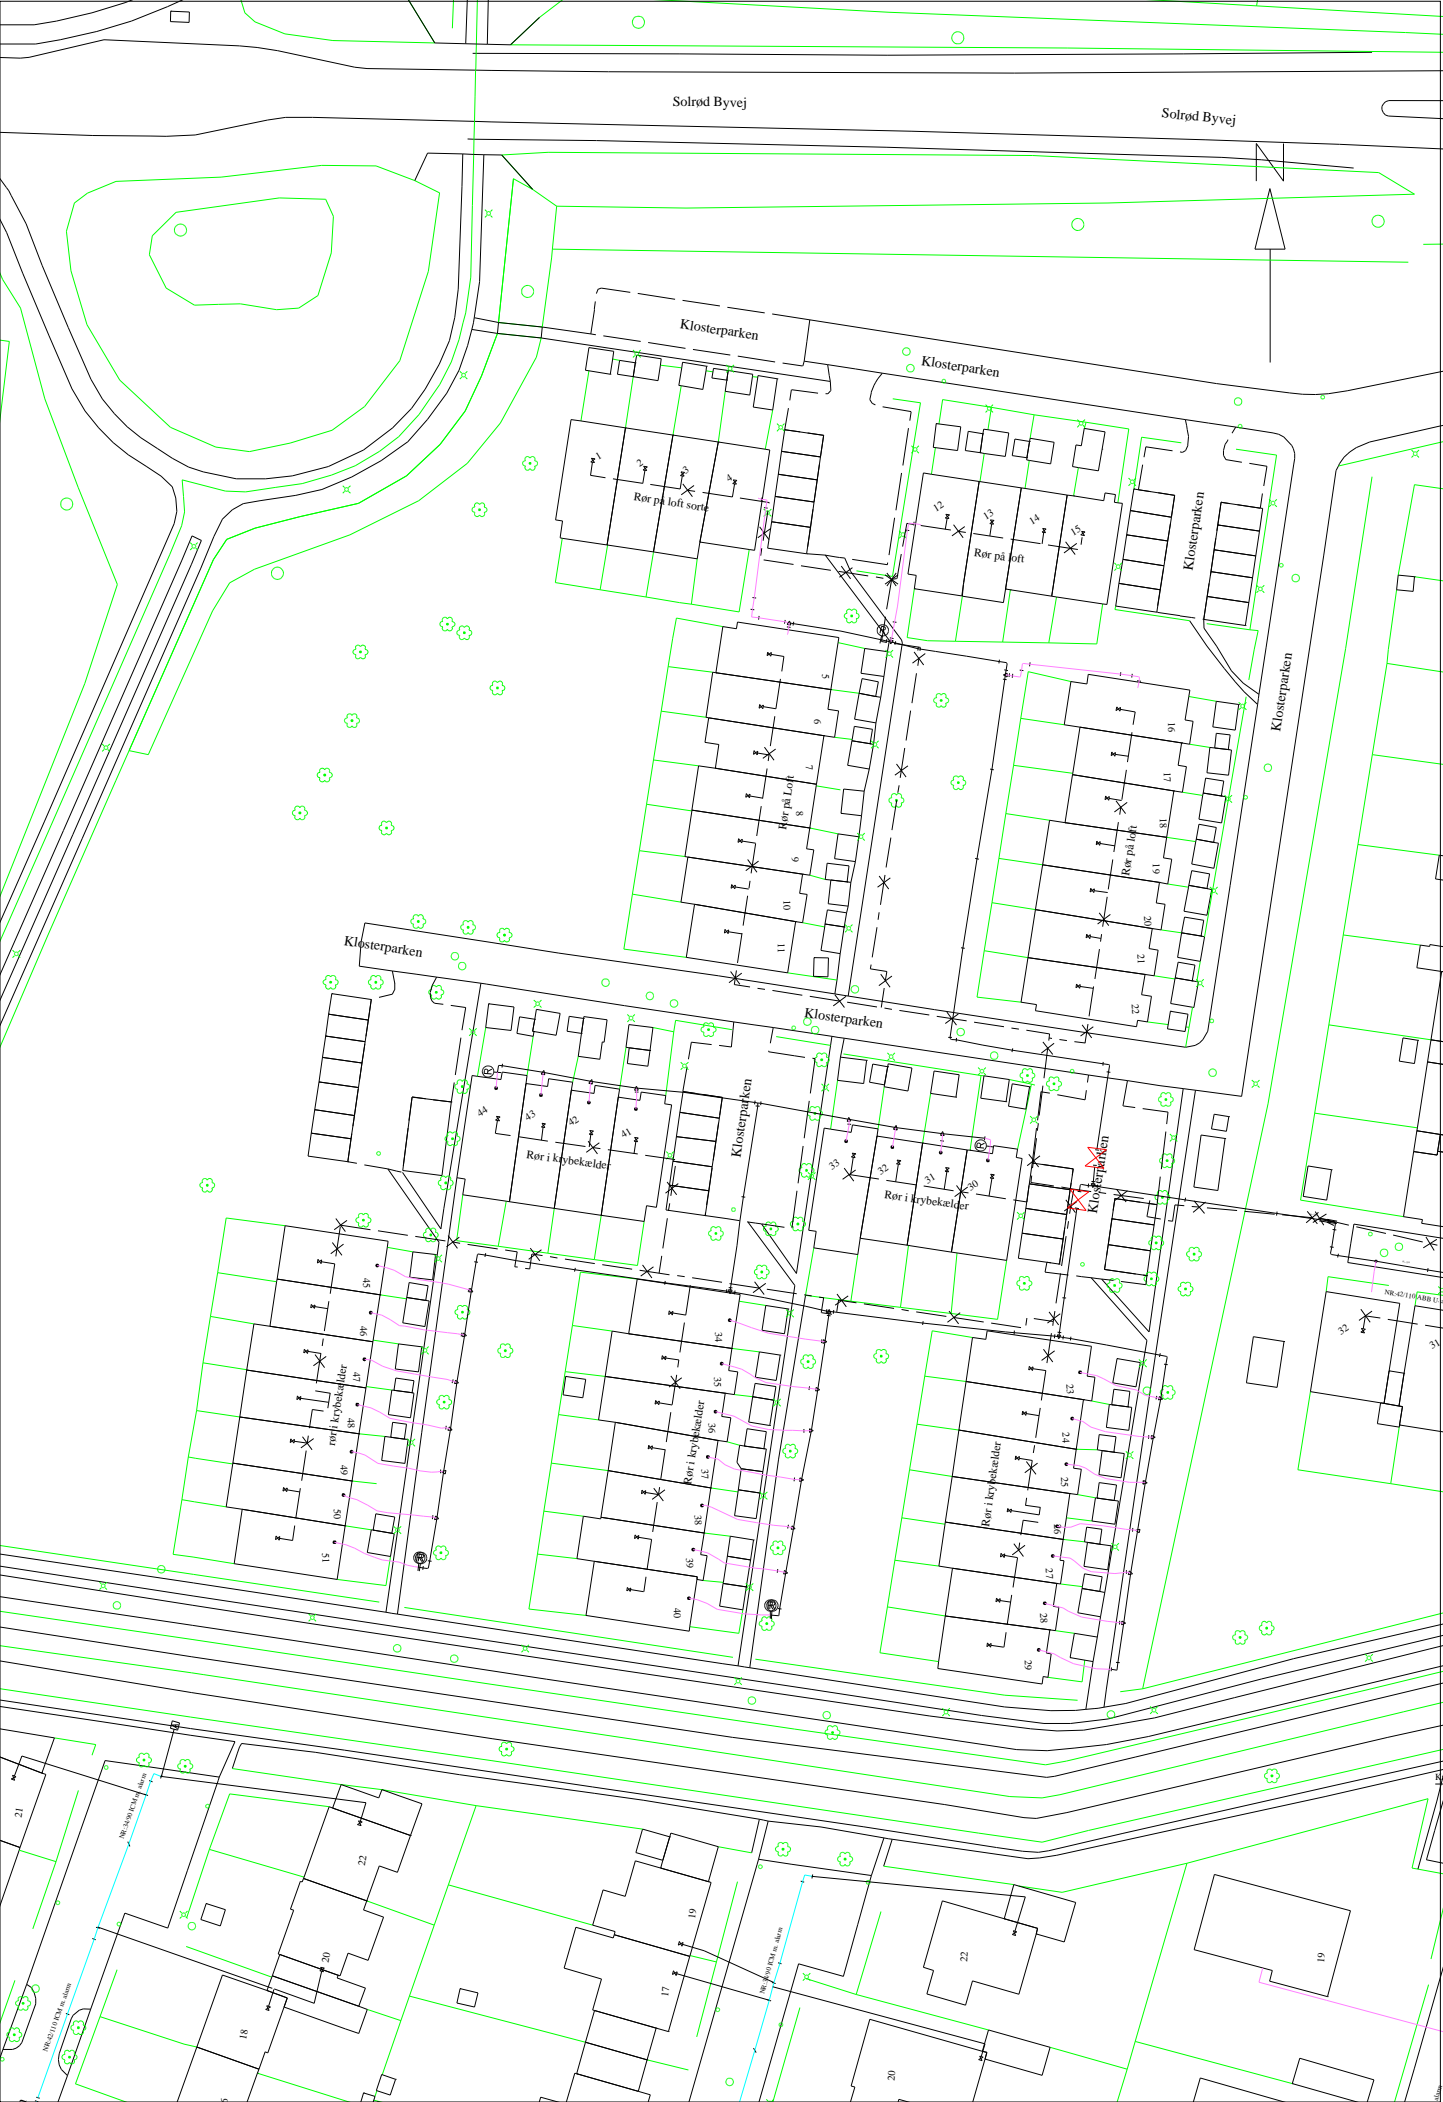

Hermed er vedhæftet de ønskede ledningsoplysninger.

I forbindelse med at De skal grave tæt på værkets fjernvarmeledninger, skal Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. oplyse, at sådanne kabler/rør skal nedgraves således, at de ligger under fjernvarmekanalerne og overholder bestemmelserne i DS 475.

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. vil især henlede Jeres opmærksomhed mod DS 475 afsnit 2.6 som beskriver de indbyrdes forhold i mellem ledninger og at nye ledningsanlæg skal placeres så senere reparationer på ledninger kan udføres, uden at naboledninger beskadiges.

Endvidere vil samtlige ekstraomkostninger som Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. vil få i forbindelse med reparation og vedligehold af fjernvarmeledninger, som konsekvens af at ledningsanlæg ligger over eller under fjernvarmeledningerne i en afstand mindre end de minimumsafstande der er beskrevet i DS 475, blive faktureret til de pågældende ledningsejere.

Denne ledningsdokumentation består af 3 dele, Ledningsplan, Generelle betingelser for anvendelse af ledningsdokumentation og Signaturforklaring.

Solrød Fjernvarme a.m.b.a. ønsker at blive kontaktet straks såfremt:


- Der formodes eller konstateres brud eller anden beskadigelse på ledningsanlægget
- Der konstateres væsentlige uoverensstemmelse i mellem ledningsdokumentationen og de faktiske forhold.
- Hvis der opstår tvivl om ledningsdokumentationen fortolkning.

Bemærkninger:

- Ledningsdokumentationen er gyldig i indtil 3 måneder (180 dage) gældende fra udgivelsesdatoen
- Den komplette ledningsdokumentation skal forefindes på arbejdsstedet
- Bygninger er vist med tagudhæng og ikke glat mur/mur ved sokkel
- Arealafgrænsningerne er brugsgrænser/midt af hegn og ikke matrikulære skel
- Frigravning, langs idriftværende ledninger eller ved fastholdelses- og ekspansionsystemer, må kun ske i samråd med ledningsejer

Vi kan oplyse, at der anvendes både gasbrænder, skærebrænder og vinkelsliber, når der skal udføres arbejde på en fjernvarmeledning. Brug af dette værktøj kræver, at der er en vis minimumsafstand til andet ledningsanlæg, for ikke at beskadige dette ledningsanlæg.

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. skal i samme forbindelse gøre opmærksom på, at Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle fremtidige skader på ledningsanlæg beliggende over fjernvarmeledningerne i en afstand mindre end de minimumsafstande, der er beskrevet i DS 475.

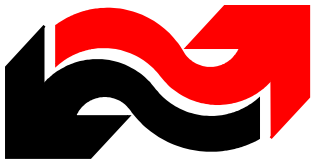



Solrød Fjernvarme A.M.B.A.










Lerbækvej 17, 2680 Solrød Strand

- Telefon 54 14 28 14

Signaturforklaring:

	Hovedledning
	Stikledning
	Gasledning
	Elkabel
	Nedlagt-Ledning
	Trækrør

Komponenter:

	Alarmskab
	Brønd
	Muffe
	Ventil
	Fastspænding
	Kompensator
	Reduktion
	Slutmuffe, Venstre
	Slutmuffe, Højre